

別表 1

給 水 装 置 工 事 関 係 資 格 者 表

番号	資格名称	実施主体	資格内容		摘要
			穿孔	配管	
①	水道事業者等が実施した給水装置の配管技能の実技に関する試験合格者又は講習会修了者	水道事業者、日水協支部	○	○	学識経験者、水道事業者及び管工事業者からなる中立的機関として「給水装置工事配管技能者認定協議会」により⑤の検定会と同等又は同等以上の講習課程等を経て資格を取得したと認定された者。
	水道事業者等が実施した給水装置の配管技能の実技に関する試験合格者又は講習会修了者	水道事業者、日水協支部	×	○	認定協議会による認定に至らないが、給水管の接合等の講習課程等の修了者。配水管の分岐穿孔の資格を有しない。
②	配管技能士	都道府県知事又は指定試験機関（都道府県職業能力開発協会）	×	○	職業能力開発促進法 44 条に規定する配管技能士。配水管の分岐穿孔の資格を有しない。
③	職業訓練校の配管科の課程修了者	都道府県知事の認定を受けた職業訓練校	×	○	職業能力開発促進法 24 条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程修了者。配水管の分岐穿孔の資格を有しない。
④	公共職業能力開発施設の配管科の課程修了者	公共職業能力開発施設	×	○	職業能力開発促進法 16 条に規定する公共職業能力開発施設の配管科の課程修了者。配水管の分岐穿孔の資格を有しない。
⑤	給水装置工事配管技能検定会の合格者	（公財）給水工事技術振興財団	○	○	配水管への分水栓の取付・穿孔及び給水管の接合等を行う「全国標準検定」と配水管への分水栓の取付・穿孔を行う「分岐穿孔のみの検定」があり、その技能レベルに関して判定を実施する。

注 1 上記は厚生労働省が通知等により例示した資格等であるが、いずれの場合も、配水管への分水栓の取付・穿孔及び給水管の接合等の経験を有している必要があるとされている。

注 2 資格内容欄の「穿孔」は。配水管への分水栓の取付・穿孔の講習課程等の有無、「配管」は給水管の接合等の講習課程等の有無を表す。

注 3 ⑤は、平成 9.12～12.10 に設置された学識経験者、水道事業者及び工事事業者からなる「給水装置配管技能講習会に関する検討委員会」において検定会の技術・工法の範囲や内容等について定めたもので、合格者は全国共通の技能を有する者として位置付けられるものである。

注 4 ①の水道事業者等が実施した講習会等は、平成 8 年の水道法改正に伴い終了しているが、上段の認定協議会により認定された有資格者には希望により認定証が発行されている。

注 5 ①の下段の給水管の接合等の講習課程等の修了者、②の配管技能士、③及び④の配管科の課程修了者は、配水管の分岐穿孔の資格を有しないため、検定会の「分岐穿孔のみの検定」を合格することにより、各資格の給水管の接合等の資格と併せ技能を有する者として位置付けられる。

別表 2

上 水 道 建 設 委 員 会 一 覧 表

名 称	地 域	連 絡 先	備 考
口内東部水道建設委員会	北上市口内町		
堰根地区水道建設委員会	北上市口内町		
下門岡水道建設委員会	北上市稲瀬町		加入金φ13有
相去地区水道建設委員会	北上市相去町		
旭ヶ丘市水道促進委員会	北上市村崎野13地割付近		
中大堰川一班水道組合	北上市村崎野24地割付近		

別表 3

給 水 装 置 工 事 関 係 様 式 一 覧 表

様式番号	様 式 名	関係規程	関係要綱
様式第 1 号	給水装置工事申込書兼承認書	給水条例施行規程第 4、16 条、	§ 1 第 5
様式第 2 号	各種給水装置工事事前協議申請書		§ 1 第 5
様式第 3 号	各種給水装置工事事前協議の結果について（回答）		§ 1 第 5
様式第 4 号	給水装置台帳閲覧申請書	給水台帳閲覧に係る取扱い要綱 第 4 条	§ 1 第 5
様式第 5 号	土地・家屋使用同意書	給水条例施行規程第 5 条	§ 1 第 5
様式第 6 号	給水管変更（増設）・分岐同意書	給水条例施行規程第 5 条	§ 1 第 5
様式第 7 号	給水装置工事申込時チェックシート		§ 1 第 6
様式第 8 号	給水装置工事使用資材一覧表（分岐 新設 増設 変更 臨時 撤去）		§ 1 第 6
様式第 9 号	簡易専用水道・貯水槽水道実態調査票（新設・変更）		§ 1 第 6、§ 2 第 4
様式第 10 号	給水装置管理人選任（変更）届	給水条例施行規程第 17 条、	§ 1 第 6
様式第 11 号	給水装置工事申込取消願		§ 1 第 7
様式第 12 号	給水装置工事設計変更願		§ 1 第 8
様式第 13 号	量水器出庫申請書		§ 1 第 9
様式第 14 号	給水装置分岐・撤去工事チェックシート		§ 1 第 17
様式第 15 号	集合住宅等メーター配置一覧表		§ 1 第 25
様式第 16 号	特定施設水道直結式スプリンクラー設備設置条件承諾書		§ 1 第 30
様式第 17 号	分岐箇所工事写真帳		§ 1 第 34
様式第 18 号	給水装置工事完成検査票		§ 1 第 48、51
様式第 20 号	給水装置工事未竣工理由書		§ 1 第 48
様式第 21 号	給水装置工事検査証明願		§ 1 第 55
様式第 22 号	貯水槽式給水事前協議申請書		§ 1 第 25 § 2 第 3
様式第 23 号	貯水槽式給水事前協議の結果について（回答）		§ 2 第 3

様式番号	様 式 名	関係規程	関係要綱
様式第 24-1 号	給水開始申込書（※一般用）	給水条例施行規程第 15 条	
様式第 24-2 号	給水開始申込書（※工事店用）	給水条例施行規程第 15 条	
様式第 25 号	給水装置所有者代理人変更届	給水条例施行規程第 16 条	
様式第 26 号	量水器滅失（毀損）届	給水条例施行規程第 18 条	
様式第 27 号	給水装置修理工事報告書	指定給水装置工事事業者規程第 12 条	
様式第 28 号	使用水量認定申請書	使用水量認定規程第 6 条（様式第 1 号）	
様式第 29 号	水道使用中止届	給水条例施行規程第 19 条	
様式第 30 号	給水装置所有者・用途変更届	給水条例施行規程第 19 条	
様式第 31 号	消火栓使用届（許可書）	給水条例施行規程第 19 条	
様式第 32 号	給水装置（水質）検査請求書	給水条例施行規程第 21 条	
様式第 33 号	給水装置の管理義務違反に関する指示書	給水条例施行規程第 26 条	
様式第 34 号	岩手中部水道企業団職員証	給水条例施行規程第 30 条	
様式第 35 号	水道施設の寄付採納願		

別表 4

岩手中部水道企業団承認資材一覧表

分 類	種 類	規格・型式	メーカー	適 用	
筐桧類	メーター桧	M-25LHO	三国プラスチック(株)	北上市から継続	H17.4承認
		NCP・25D3-C1	日之出水道機器(株)	北上市から継続	H10.4承認
		JCP-20B-W2 D	日之出水道機器(株)	北上市から継続	S61.6承認
		NCP25D3-C1	日之出水道機器(株)	北上市から継続	H23.6承認
		NCP-20D1-A2C1(φ13~20 旧大迫町)	日之出水道機器(株)	花巻市から継続	
		NCP-25D1-A2C1(φ25 旧大迫町)	日之出水道機器(株)	花巻市から継続	
		MB-25HX40-130(φ13,20,25用)	前澤化成工業(株)	北上市、花巻市から継続	
		MB-25HHU×400V北上(φ13~25用耐寒型)	前澤化成工業(株)	北上市から継続	H5.1承認
		MB-40SX40-1(φ30,40,50用)	前澤化成工業(株)	北上市、花巻市から継続	
		MB-40SA×660北上(φ30~40用耐寒型)	前澤化成工業(株)	北上市から継続	H5.1承認
		MB-25HX40-80 花巻 大(φ13~25)	前澤化成工業(株)	花巻市から継続	
		MB-40SX40-9 花巻市 特大(φ30~40)	前澤化成工業(株)	花巻市から継続	
		MB1-2N(50~65)	伊藤鉄工(株)	花巻市から継続	
		MB2-2N(80~150)	伊藤鉄工(株)	花巻市から継続	
		コンクリート桧(50~150)	矢巾ケーハン(株)	花巻市から継続	
		φ30・40用	吉田コンクリート工業(株) (有)八重樫工務所	北上市から継続	S61.6承認
		φ50以上用	吉田コンクリート工業(株) (有)八重樫工務所	北上市から継続	S61.6承認
		MB-25HX40-4岩手中部水道(φ13~25用耐寒型)	前澤化成工業(株)		H26.5承認
		MB-40SX40-5岩手中部水道(φ30~40用耐寒型)	前澤化成工業(株)		H26.5承認
		MB-50SFX40-6岩手中部水道(φ50用耐寒型)	前澤化成工業(株)		H26.5承認
		NCP・25D3-A1C1	日之出水道機器(株)		H26.9承認
		MSO-25LHOR/VSW LB「イワテチュウブ」(φ13~25用 耐寒用)	アロン化成(株)		H27.8承認
		MSO-3040TLF/VSW LB「イワテチュウブ」(φ30~40用 耐寒用)	アロン化成(株)		H27.8承認
		MB-100FK×40-3 積禁岩手中部水道(H=1152)	前澤化成工業(株)		R5.2承認
		MB-100D×40-4 積禁岩手中部水道(H=1200)	前澤化成工業(株)		R5.2承認
	止水栓筐	SSAD 100 キタミ	前澤化成工業(株)	北上市から継続	
		SSADD 100 シワ	前澤化成工業(株)	紫波町から継続	

別表 4

岩手中部水道企業団承認資材一覧表

分 類	種 類	規格・型式	メーカー	適 用
		SSADD 75×55-80V ハナマキ	前澤化成工業(株)	花巻市から継続
		SSADD100×60-90V ハナマキ	前澤化成工業(株)	花巻市から継続
		SSADD100X600-900V岩手中部水道(φ13～25用)	前澤化成工業(株)	H26.5承認
		FDSA 100×600 伸縮式 蓋・枠鋳鉄製	日之出水道機器(株)	H26.8承認
		MNS-AF100/VS スライド式	アロン化成(株)	H27.8承認
	仕切弁筐(小)	CVONS-17G-29LU(管径・管種表示付)	日之出水道機器(株)	北上市から継続 H25.7承認
		SSADD 75×55-80V 花巻市	前澤化成工業(株)	花巻市から継続
		A1SJ-3	川彦(株)	H26.12承認
		HVB170-H410	(株)一中	H29.9承認
	仕切弁筐(中)	A1SJ-1(管径・管種表示無し)	川彦(株)	北上市から継続 H23.6承認
		HFJ1-SS25ETG	平野鋳工(株)	北上市から継続 H20.10承認
		HVB170	(株)一中	北上市から継続 H23.7承認
		AN-120-H630 花巻市	(株)一中	花巻市から継続
		保護リング	(株)一中	花巻市から継続
		AN-120-H480	(株)一中	花巻市から継続
		保護リング	(株)一中	花巻市から継続
		CVONS-17G-55LU(管径・管種表示付)	日之出水道機器(株)	北上市から継続 H23.6承認
		VONS-17G-55LU(管径・管種表示無し)	日之出水道機器(株)	北上市から継続 H23.6承認
		北上市型仕切弁筐(中)	日之出水道機器(株)	北上市から継続 H11.4承認
	仕切弁筐(大)	VONS-17G-25LYU	日之出水道機器(株)	北上市から継続 H15.1承認
		北上市型仕切弁筐(大型)	日之出水道機器(株)	北上市から継続 H10.11承認
		TOM-17G-25	(株)トミス	北上市から継続 H15.1承認
		TNJD-52EF 花巻市	(株)トミス	花巻市から継続
		TNKD-52EF 花巻市	(株)トミス	花巻市から継続
		TNGD-52EF 花巻市	(株)トミス	花巻市から継続
		TN2GD-52EF 花巻市	(株)トミス	花巻市から継続
		TNX2GD-52EF 花巻市	(株)トミス	花巻市から継続
		RA-5 保護リング	(株)トミス	花巻市から継続
		KRICST	川彦(株)	北上市から継続 H15.1承認

別表 4

岩手中部水道企業団承認資材一覧表

分 類	種 類	規格・型式	メーカー	適 用
		KRIST2-FD(管径・管種表示付)	川彦(株)	北上市から継続
		STUM1-EP	川彦(株)	北上市から継続
		STUM2-EP	川彦(株)	北上市から継続
		CT200	植平コンクリート工業(株)	北上市から継続 H23.7承認
		SSADD 100×60-90V 花巻市	前澤化成工業(株)	花巻市から継続
		HDSAL 100×600 花巻市	日之出水道機器(株)	花巻市から継続
		WHN-C1-C	北勢工業(株)	H27.4承認
		EIG20-H265	(株)一中	H29.9承認
		仕切弁筐標示キャップ4ヶ付属 除雪加工 CVONS-17G-25LYU(ICD※)ジョセツ	日之出水道機器(株)	R5.7承認
	座台	レジンコンクリート製 仕切弁筐(小及び中)用座台	日之出水道機器(株)	H28.7承認
		再生プラスチック製 仕切弁筐(小及び中)用座台	日之出水道機器(株)	H28.7承認
		レジンコンクリート製 仕切弁筐(大)用座台	日之出水道機器(株)	H28.7承認
		BOX.600×500用 空気弁鉄蓋用レジコン	(株)一中	H29.9承認
	空気弁筐	CT600	植平コンクリート工業(株)	北上市から継続 H23.7承認
		FR50-15CH 鉄蓋 空気弁水マーク	長嶋鋳物(株)	花巻市から継続
		EC50-15A 上段筐	長嶋鋳物(株)	花巻市から継続
		EC50-20A 上段筐	長嶋鋳物(株)	花巻市から継続
		EC50Z-25A 上段筐	長嶋鋳物(株)	花巻市から継続
		EC-50-10B 中段筐	長嶋鋳物(株)	花巻市から継続
		EC50-15B 中段筐	長嶋鋳物(株)	花巻市から継続
		EC-50-20B 中段筐	長嶋鋳物(株)	花巻市から継続
		EC-50-30B 中段筐	長嶋鋳物(株)	花巻市から継続
		EC-50-15C 下段筐	長嶋鋳物(株)	花巻市から継続
		EC50-P 底板	長嶋鋳物(株)	花巻市から継続
		EC70S-P 底板	長嶋鋳物(株)	花巻市から継続
		KRS-4G-10L H900用 KRS-4G-10L H1200用	日之出水道機器(株)	H26.8承認
		CT600×500 空気弁鉄蓋	(株)一中	H29.9承認
		空気弁鉄蓋及び下柵 WAS-63G-11ZRY、下柵NHVO-60シリーズ(円形4号)	日之出水道機器(株)	R5.7承認
管	ダクタイル鋳鉄管、継手	GX形		JWWA G120, 123

別表 4

岩手中部水道企業団承認資材一覧表

分 類	種 類	規格・型式	メーカー	適 用
		NS形		JWWA G113, 114
	配水用ポリエチレン管、継手	φ 50		JWWA K144, 145
	給水用ポリエチレン管	第1種軟質2層管 φ 13～φ 50		JIS K 6762
	ポリ粉体ライニング鋼管	SGP－PD 15A～100A		JWWA K 132
		SGP－PB 15A～100A		JWWA K 132
	水道用硬質塩化ビニル管	VP φ 13～100(150)		JIS K 6742 修理用
		HIVP φ 13～150		
	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管	VP φ 13～100(150)		JWWA K 129 修理用
		HIVP φ 13～150		
継手	ダクタイル鋳鉄管継手	Sロック	コスモ工機株式会社	紫波町から継続
	水道用硬質塩化ビニル管TS継手	VP φ 13～φ 100(150)		JIS K 6743 修理用
		HIVP		
	水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手	VP φ 13～φ 100(150)		JWWA K 130 修理用
		HIVP		
	水道用ポリエチレン管継手	耐震強化型 水道用ポリエチレン管用金属継手	(株)タブチ	H30.3承認
		水道用ポリエチレン管継手(耐震強化型) Φ13～Φ50 (mm)	(株)日邦バルブ	H30.6承認
		水道用ポリエチレン管継手(耐震強化型) Φ13～Φ50 (mm)	(株)光明製作所	H31.2承認
		水道用ポリエチレン二層管金属継手(耐震性能強化型) Φ13～Φ50 (mm)	前澤給装工業(株)	H31.3承認
		水道用ポリエチレン管金属継手(耐震性能強化型) Φ13～Φ50 (mm)	(株)キッツ	R4.4承認
	給水用高密度ポリエチレン管継手	H-KJP-S型(積水化学工業(株)AW用) φ 20～φ 40	(株)光明製作所	H29.10承認
		高密度ポリエチレン管用金属継手NPJ-AW	(株)日邦バルブ	R3.5承認
	ステンレス製フレキシブル継手	メネジ×オネジ上水 φ 13～φ 50×500	(株)タブチ	北上市、花巻市から継続
		メネジ×オネジ金門 φ 13×500、φ 20×500、φ 25×500		
		メネジ×メネジ上水 φ 13～φ 50×500		
		メネジ×メネジ金門 φ 13×500、φ 20×500、φ 25×500		
		F-F13、F-M13、F-WM13	前澤給装工業(株)	北上市、花巻市から継続 S61.6承認
		F-F20、F-M20、F-WM20		
		F-F25、F-M25、F-WM25		
		NF-F13～50	(株)日邦バルブ	北上市、花巻市から継続

別表 4

岩手中部水道企業団承認資材一覧表

分 類	種 類	規格・型式	メーカー	適 用
		NF-M13～50	(株)日邦バルブ	北上市、花巻市から継続
		フレキシブル継手	(株)昭和螺旋管製作所	H29.11承認
		ワンタッチ継手一体型フレキシブル継手 NF-NOJ φ20～φ50	株式会社 日邦バルブ	H29.12承認
		F-F、F-M、F-WM 各φ30、40、50	前澤給装工業(株)	R5.11承認
	伸縮可とう離脱防止継手	SKX伸縮可とう離脱防止継手	(株)川西水道機器	北上市から継続 H26.3承認
	メーターユニット	埋設用メーターユニット MUG-PK-CVⅡ NTC φ13L、φ20、φ25	(株)日邦バルブ	H27.2変更承認 H27.3承認
		埋設用メーターユニット MUG-PK-CVⅡ AD φ13L、φ20		H27.7承認
		パイプシャフト用メーターユニット SMUP・U-VA-SG・NTC φ13L、φ20、φ25	(株)日邦バルブ	H27.3承認
		メーターセット3(埋設用)ボール止水栓開閉防止1型 逆止弁CA2型 PE回転継手ロングφ13L、φ20 平行おねじロングφ13L、φ20 平行おねじφ25(上水ねじメータ用)	前澤給装工業(株)	北上市から継続 H26.3承認 H26.11承認 H27.2承認
		メーターBOX一体型メーターユニットφ13、φ20、φ25(上水・金門併用)	(株)光明製作所	北上市から継続 H26.3承認 H27.7承認
		メーターBOX一体型メーターユニット回転式φ13、φ20、φ2	(株)光明製作所	H27.7承認
		パイプシャフト用メーターユニットφ20	(株)光明製作所	H27.7承認
		メーターベース 止水 重力式 両オネジ φ13、φ20、φ25	(株)タブチ	H26.11承認(φ20) H27.11承認(φ13、φ25)
		埋設メーターベース 止水 重力式 両オネジ 連結ソケット無 φ13、φ20、φ25		R2.2承認(φ13、φ20、φ25)
		メーターユニット アングル 盗防TT型 φ13、20	(株)タブチ	H27.5承認
		量水器着脱装置 CMJG-PA φ20	(株)竹村製作所	H28.5承認
		メーターユニット回転継手付き(量水器着脱装置) CMJ-PA-M-13、20	(株)竹村製作所	R2.11承認(φ20) R3.3承認(φ13)
		メーターユニット回転継手付き(量水器着脱装置) CMJ-GA-13、20	(株)竹村製作所	R4.10 承認(φ13、20)
栓類	サドル付分水栓			JWWA認定品
		水道用ボール式φ13～25	(株)日邦バルブ	北上市から継続
		上部CAC製、ボルトナットSUS304製 VP用φ40～150、DIP用75～450、ACP用75～300	コスモ工機(株)	北上市から継続
			前澤給装工業(株)	北上市から継続
			(株)タブチ	北上市から継続
		A型φ30、40用ボール式	(株)日邦バルブ	北上市から継続
			前澤給装工業(株)	北上市から継続
		ボール式ACP用 φ75～300×30～50mm SB-702	(株)光明製作所	北上市から継続 H8.6承認

別表 4

岩手中部水道企業団承認資材一覧表

分 類	種 類	規格・型式	メーカー	適 用	
		ボール式CIP用 $\phi 75 \sim 350 \times 30 \sim 50\text{mm}$ KCP-1001	(株)光明製作所	北上市から継続	H8.6承認
		ボール式V-S用 $\phi 75 \sim 150 \times 30 \sim 50\text{mm}$	(株)光明製作所	北上市から継続	H8.6承認
		DIP,ACP,VP,SP JWWA B117(A形・S)	(株)柿崎機械	北上市から継続	H10.10承認
		DIP,ACP,VP,SP JWWA B117	(株)キッツ	北上市から継続	H11.1承認
		ポリエチレン管用 A形 ボール式 $\phi 40 \sim 50 \times 20 \sim 25$ SB-601-A1	(株)光明製作所	北上市から継続	H13.5承認
		ポリエチレン管用 青銅製 ボール式 $\phi 40 \times 13$ 40×20 50×13 50×20 50×25	前澤給装工業(株)	北上市から継続	H13.5承認
		TBC形 40×13 40×20 50×13 50×20 50×25 BXP	(株)タブチ	北上市から継続	H13.5承認
		青銅製ポリ管用 $\phi 40 \times 13$ 40×20 50×13 50×20 50×25 SBP	(株)日邦バルブ	北上市から継続	H13.5承認
		$\phi 75 \sim 300$ (バンド) $\times \phi 13 \sim 50$ (取出し) JWWA B 117 JS-EAD	前田バルブ工業(株)	北上市から継続	H22.9承認
		PP用 $\phi 40 \sim 50$ (バンド) $\times \phi 13 \sim 25$ (取出し) JWWA B 117 JS-BAP	前田バルブ工業(株)	北上市から継続	H22.9承認
		A型 ボール式(光明型) $\phi 13 \sim 50$ (取出し) ACP、CIP、VP、SP用	(株)光明製作所	北上市から継続	H5.6承認
		ボール式 CIP用 $\phi 75 \sim 350 \times 20 \sim 50$	栗本商事(株)	JWWA B 117	H26.6承認
		ボール式 VP,SP用 $\phi 40 \sim 150 \times 13 \sim 25$ $\phi 75 \sim 150 \times 30 \sim 50$	栗本商事(株)	JWWA B 117	H26.6承認
		ボール式 PP用 $\phi 40 \sim 50 \times 13 \sim 25$ $\phi 75 \sim 150 \times 30 \sim 50$	栗本商事(株)		H26.6承認
		ボール式 HPPE用 $\phi 50 \sim 200 \times 20 \sim 30$ $\phi 75 \sim 200 \times 40 \sim 50$	栗本商事(株)		H26.6承認
		水道用PE管サドル分水栓ステンプレート付 40×13 、 40×20 、 50×13 、 50×20 、 50×25	(株)日邦バルブ		H26.9承認
		配水用ポリエチレン管用 $\phi 50 \sim 150 \times 20$ 、25	(株)タブチ		H28.4.承認
	水道用乙止水栓(ボール式)	上水 $\phi 13$ 、20、25	(株)光明製作所	北上市から継続	H5.6承認
		ボール止水栓 $\phi 13 \sim 25$ JWWA B108	(株)キッツ	北上市から継続	H11.1承認
		乙型ハンドル、右開き E-216 MV-JB	前田バルブ工業(株)	北上市から継続	H22.9承認
		乙型ボール止水栓一文字ハンドル($\phi 13 \sim 25$)	前澤給装工業(株)	北上市、花巻市から継続	
		水道用乙止水栓 $\phi 13 \sim 50$	栗本商事(株)		H26.6承認
	水道用丙止水栓(ボール式)	逆止弁付丙止水栓	前澤給装工業(株)	北上市から継続	S59.5承認
		逆流防止付伸縮丙止水栓 $\phi 13$ 、20、25	前澤給装工業(株)	北上市から継続	S61.6承認
		逆流防止付伸縮丙止水栓 $\phi 30$ 、40、50 CI型	前澤給装工業(株)	北上市、花巻市から継続	
		B型補助伸縮止水栓 $\phi 13 \sim 25$ 、 20×13 、 25×20	前澤給装工業(株)	花巻市から継続	

別表 4

岩手中部水道企業団承認資材一覧表


分 類	種 類	規格・型式	メーカー	適 用	
		逆流防止伸縮丙止水栓 BLC-SE φ13、20、25	(株)日邦バルブ	北上市から継続	S61.6承認
		逆流防止伸縮丙止水栓 BLC-SE φ30、40、50(左止め)	(株)日邦バルブ	北上市、花巻市から継続	
		逆流防止伸縮丙止水栓 φ13、20、25 JEL-RK JEL-R	(株)タブチ	北上市から継続	H10.9承認
		水道用丙止水栓 φ13～25	栗本商事(株)		H26.6承認
	ボール止水栓	BSO φ13～50	(株)日邦バルブ	北上市から継続	
		ボール止水栓 φ13～25 JWWA E 434	(株)タブチ	北上市から継続	
	シールリング止水栓	φ13、20、25	前澤給装工業(株)	北上市、紫波町から継続	H27.3末まで
		φ30、40、50	前澤給装工業(株)	紫波町から継続	
	消火栓	地上式単口消火栓No.22kⅡ	(株)北川鉄工所	北上市から継続	H16.4承認
		地上式双口消火栓No.39WA口径100	(株)北川鉄工所	北上市から継続	H19.6承認
		地上式単口消火栓No.52kⅡ口径75	(株)北川鉄工所	北上市から継続	H19.6承認
		地上式単口消火栓75打倒式GFEM-KTKM	(株)清水合金製作所	北上市から継続	H21.3承認
		地上式消火栓 花巻市 ボール標識型 75 3S-3PL H1=550	(株)清水合金製作所	花巻市から継続	
		地上式単口	前澤工業(株)	紫波町から継続	
		地上式双口	前澤工業(株)	紫波町から継続	
弁類	ソフトシール仕切弁	φ50～350 右開 JWWA B-120	前澤工業(株)	北上市、花巻市から継続	S61.6承認
			久保田鉄鋼(株)	北上市から継続	S61.6承認
			(株)清水合金製作所	北上市、花巻市から継続	S61.6承認
		φ50～200 右開 JWWA B-120	角田鉄工(株)	北上市から継続	H5.6承認
			(株)清水鉄工所		
	青銅製ソフトシール仕切弁	φ30・φ40 プレインゲート 外ネジ右キーボックス	(株)日邦バルブ	北上市から継続	S61.6承認
			前澤給装工業(株)		
		φ30・40 右開 外ネジ式 角ハンドル型 KSS-30,40	栗本商事(株)		H7.9承認
		φ30・40 右開 外ネジ式 角ハンドル型 PGV-RC30,40	前澤給装工業(株)		H7.9承認
		φ30・40 STAK-L	(株)タブチ		
		φ30・40 右開 外ネジキーボックス型 P-3184 TAK-L	(株)タブチ		
		φ30・40 SF-WGO	(株)日邦バルブ	北上市から継続	H13.5承認
		φ50 SF-WGO	(株)日邦バルブ	北上市から継続	H15.11承認
		φ50 STAK-L	(株)タブチ	北上市から継続	H10.9承認

別表 4

岩手中部水道企業団承認資材一覧表

分 類	種 類	規格・型式	メーカー	適 用	
		φ 50 プレインゲート 右キー GP-F-L-G50 GP-G-L-G50	前澤給装工業(株)	北上市から継続	H15.11承認
		φ 50 KSS-50K(L)	栗本商事(株)	北上市から継続	H7.9承認
		φ 30～50 右開 角ハンドル E-430 MV-SBC-J	前田バルブ工業(株)	北上市から継続	H22.9承認
		φ 13～25 左開 丸ハンドル E-430 MV-SBC-F	前田バルブ工業(株)	北上市から継続	H22.9承認
	青銅10Kボールバルブ	φ 13～50 TLKP	(株)キッツ	北上市から継続	H5.6承認
	青銅10K仕切弁コア挿入型	φ 13～50 LKP	(株)キッツ	北上市から継続	H5.6承認
	青銅仕切弁	φ 30・40 外ネジキーボックス型 右開 P-3184、3185 TAK-L	(株)タブチ	北上市から継続	H6.4承認
		φ 30・40 外ネジ 右開 角ハンドル	前澤給装工業(株)	北上市から継続	S60.6承認
		φ 30・40 外ネジ 右開 角ハンドル WGOL	(株)日邦バルブ	北上市から継続	S60.6承認
		15A～40A JIS B2011	(株)北沢バルブ	北上市から継続	S61.5承認
			東洋バルブ(株)		
		埋設用 ステム非上昇型15A～15A	(株)北沢バルブ	北上市から継続	S61.5承認
	空気弁	A165型	共和工業(株)	北上市、紫波町から継続	
		急速空気弁 乙形 内外粉 7.5k JWWA B 137	(株)清水合金製作所	花巻市から継続	
		JWWA B 137・急排ミニ・ニューエアリス	前澤工業(株)	花巻市から継続	
		不凍急速型空気弁 エアリスネオシリーズ	明和工業(株)	花巻市から継続	

給水装置工事の手順

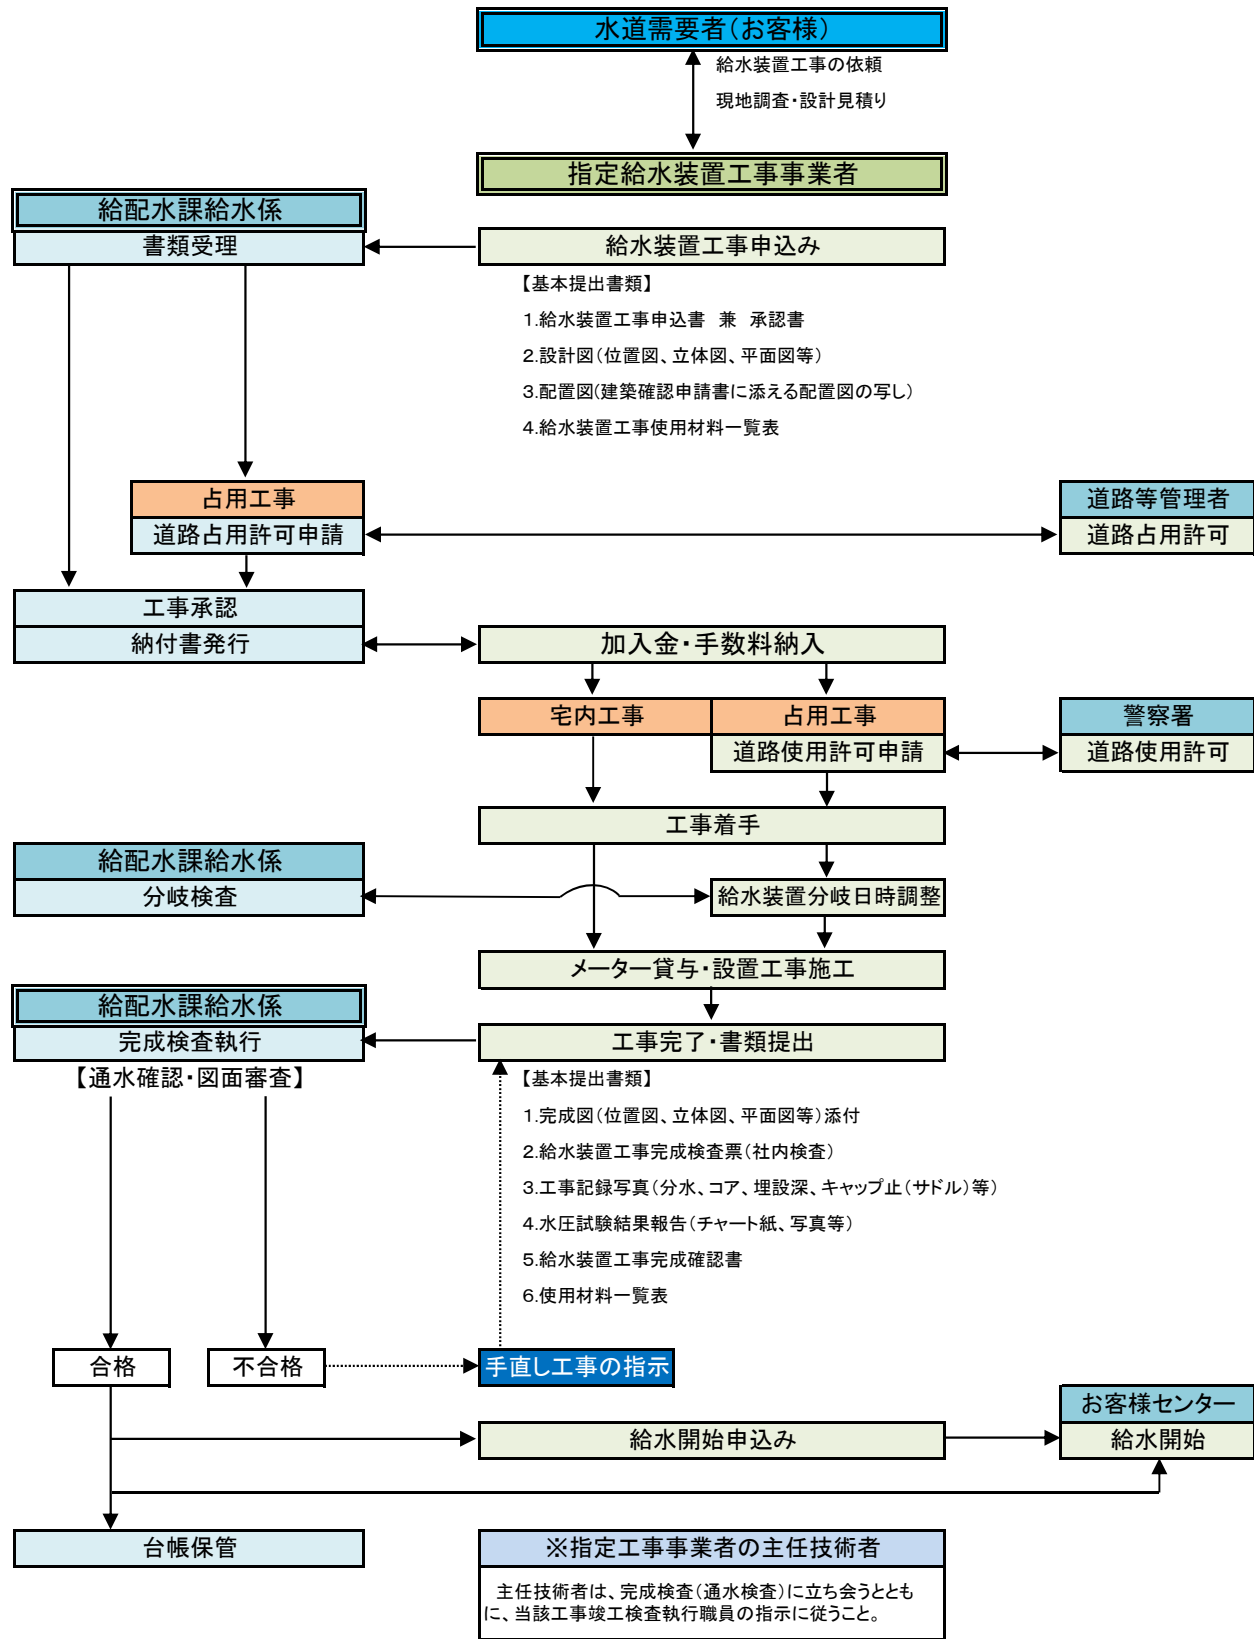

別表 6-1


道路占用申請に必要な関係図書の提出部数について

		位置図	保安計画図	平面図	横断図	断面図	道路台帳写	現地写真 (3方向から)	備 考
国 道		3	3	3	3	3	3	3	3桁国道
県 道		3	3	3	3	3	3	3	
市 町 道	砂 利	3	—	3	3	3	—		
	舗 装	3	—	3	3	3	—		

※ 国道4号線については担当者と別途協議するものとする。(3部提出)

道路占用申請から工事完成までの手続きについて


1 市町道の場合

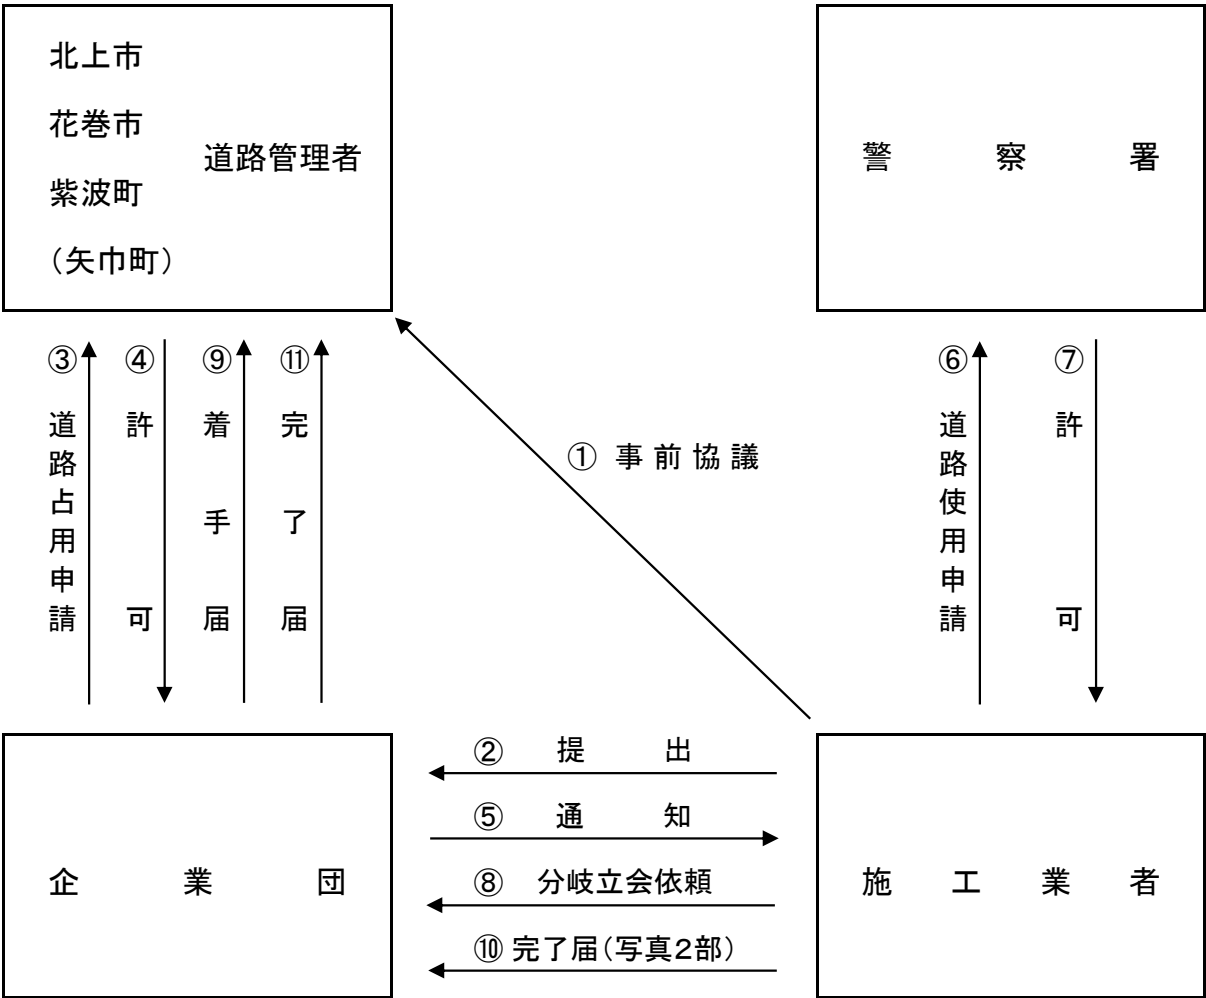

※ 道路使用許可証は現場へ携行すること。


別表 6-2

2 国道4号線の場合

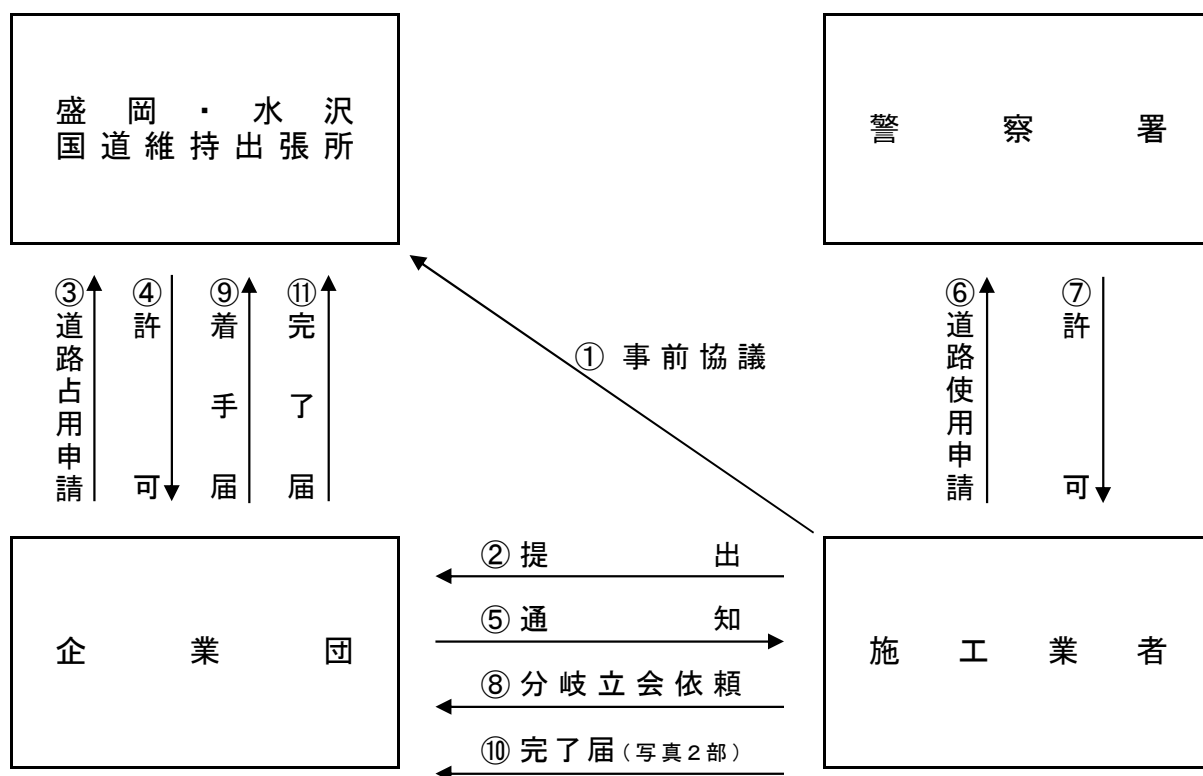

※ 道路使用許可証は、現場に携行すること。

3 上記以外の国県道の場合

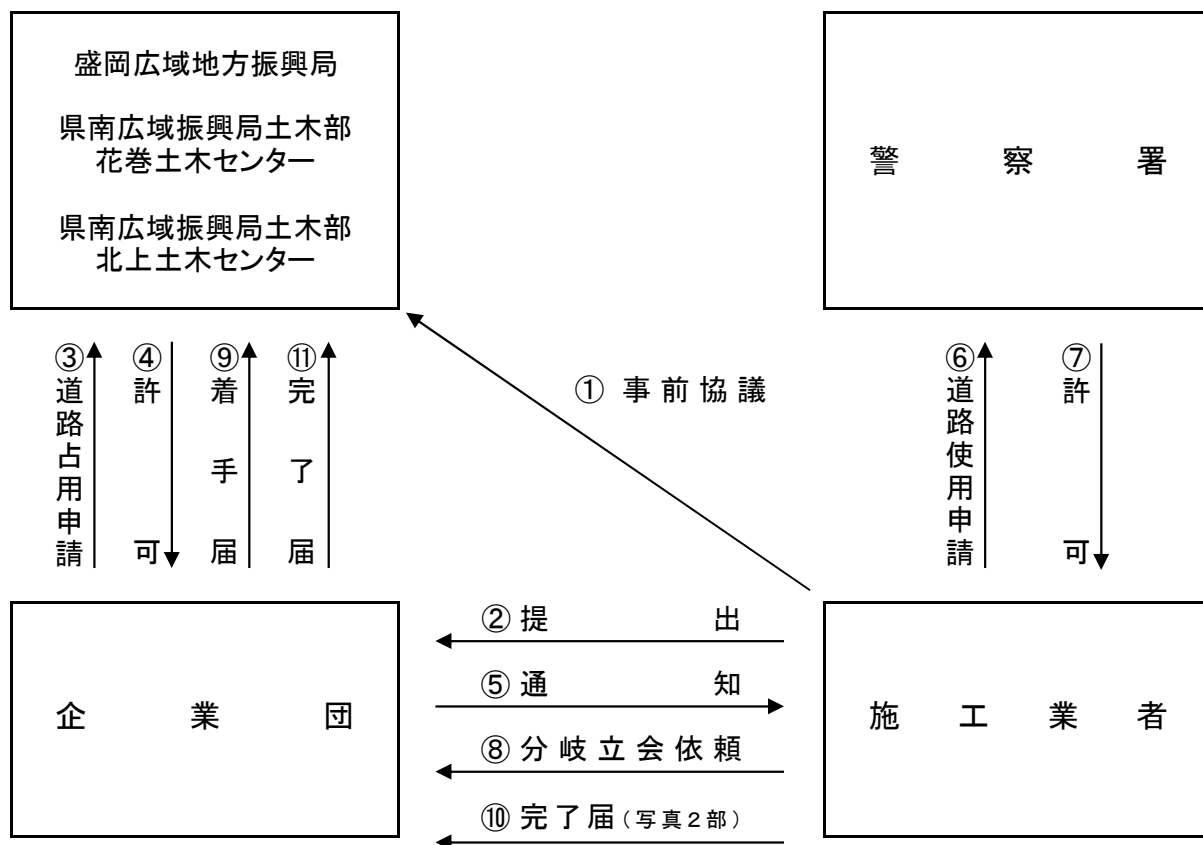

※ 道路使用許可証は、現場に携行すること。

(注) 国県道は施工について説明を求められる場合もあるので、その時は責任者が市の担当者と一緒にすること。

給水工事新規申込みの使用様式一覧表

	様式番号	様式名
水道需要者（お客様）		
↓ 施主より水道工事店へ依頼		
水道工事店		
↓		
事前調査	4	・給水装置台帳閲覧申請書
↓ 企業団に対して必要に応じて		
事前協議	2	・各種給水装置工事事前協議申請書
	3	・各種給水装置工事事前協議の結果について(回答)
	22	・貯水槽式給水事前協議申請書
	23	・貯水槽式給水事前協議の結果について(回答)
↓ 施主より水道工事店が依頼を受け、水道使用可能な場合設計する		
工事申し込み	1	・給水装置工事申込書兼承認書
	8	・給水装置工事使用資材一覧表(分岐 新設 増設 変更 臨時 撤去)
	5	・土地・家屋使用同意書
	6	・給水管変更(増設)・分岐同意書
	10	・給水装置管理人選任(変更)届
	9	・簡易専用水道・貯水槽水道実態調査票(新設・変更)
	15	・集合住宅等メーター配置一覧表
	16	・特定施設水道直結式スプリンクラー設備設置条件承諾書
↓ 企業団で申し込みの給水装置工事の設計審査をする	7	・給水装置工事 申請時チェックシート
工事承認	1	・給水装置工事申込書兼承認書
↓ 審査で給水装置工事を認め、承認を通知する		
給水装置加入金・設計審査手数料・検査手数料		
↓ 設計審査手数料、検査手数料と給水装置加入金の納付書を発行する		
工事着手	14	・給水装置分岐・撤去工事チェックシート
↓ 給水装置工事を行う	12	・給水装置工事設計変更願
	11	・給水装置工事申込取消願
工事完成	1	・給水装置工事申込書兼承認書
	17	・分岐箇所工事写真帳
↓ 水道工事店は竣工検査願を提出	18	・給水装置工事完成検査票
メーター払い出し	13	・量水器出庫申請書(加入金領収書の写し添付)
↓ 加入金の入金を領収書により確認する		
未竣工工事	20	・給水装置工事未竣工理由書
↓ 承認後6ヶ月経過		
完成検査	21	・給水装置工事検査証明願 (有料、2部提出)
↓ 審査・検査手数料の入金確認		
給水開始申し込み	24	・給水開始申込書
↓		
水道使用開始		
給水装置（水質）を調べてほしい	32	・給水装置(水質)検査請求書
漏水を修理した（減免があるとき）	27	・給水装置修理工事報告書
漏水により料金を減免してほしい	28	・使用水量認定申請書
水道使用変更	30	・給水装置所有者・用途変更届
	25	・給水装置所有者代理人変更届
メーターを壊した（なくした）	26	・量水器滅失(毀損)届
水道使用中止（廃止）	29	・給水中止申込書
消防訓練に私設消火栓を使用したい	31	・消火栓使用届(許可証)

写真検査撮影箇所一覧表

撮影箇所 工事種別	① 止水栓等設置状況	② メーター等設置状況	③ 水抜栓・外水栓設置状況	④ 自己・第三者認証器具	⑤ 塩素濃度測定状況	⑥ 配管等施工状況	⑦ 分岐作業状況	⑧ 立ち上り管の防寒対策状況	⑨ 水圧テスト状況
(1) 自家水道を併用していない戸建住宅への給水を目的とした新設工事	2	3			1		※2		4
(2) 全面的な配管替えにより新設工事と同様の施行を行った、自家水道を併用していない戸建住宅への給水を目的とした変更工事あるいは増設工事	2	3			1		※2		4
(3) 撤去工事あるいは止水栓止めとした変更工事						※1			
(4) 既存の給水装置から一部の給水用具を取除く変更工事						※1			4
(5) 住宅分譲地など複数住戸への給水を目的とした給水装置工事と同時施工しない分岐工事	2						※2		4
(6) 前号の分岐工事に伴う分岐検査	2						※2		4
(7) その他企業長が認めた工事	別途指示する箇所								

(表内の数字は撮影枚数の概数)

※1 撮影枚数は対象施工箇所の施工前後がわかる枚数。

※2 分岐作業の一連の状況がわかる枚数。

1 写真帳の作成要領

- ・写真帳のサイズはA4版タテ（裏表）とする。
- ・表紙には「承認番号」、「装置場所」、「申込者」、「指定工事店名」、「主任技術者」を記載する。
- ・写真はカラー写真で、大きさは横11cm×縦8cm程度とする。
- ・写真帳への写真の貼り付けは1頁に3枚とし、必要に応じて余白部分に撮影内容を明記する。

2 写真撮影の要領

(1) 共通事項

- ・写真はカラー写真とすること。
- ・工事写真用看板は黒板またはホワイトボードとし、適宜撮影内容を明記して撮影すること。なお、写真帳に個々の写真に撮影内容が明記されている場合は黒板等が写真に入っていないとも構わない。
- ・逆光やピンボケなどで撮影対象が判別できないものは写真検査の実施が困難なものと判断し、写真帳の再提出あるいは現地検査に切り替えて検査を実施するものとする。

(2) 個別事項

撮影箇所ごとの写真撮影の要領は以下の通りとする。

①止水栓等設置状況（撮影枚数は2、3枚程度）

- ・蓋を開けて内部の止水栓等の状況（開閉操作可能か）がわかる。
- ・コンベックス等で止水栓等の埋設深さ（60cm以上）がわかる。

②メーター等設置状況（撮影枚数は3、4枚程度）

- ・メーター柵の蓋裏側に給水番号、施工年月日、施工事業者名、連絡先電話番号、主任技術者名の記載されている。
- ・メーター柵内で取付け位置や方向が確認できる。
- ・メーター番号、検満、口径が確認できる。

③水抜栓・外水栓設置状況（撮影枚数は器具の数）

- ・コンベックスなどで設置状況から埋設深さ（60cm以上）がわかる。

④自己・第三者認証器具（撮影枚数は器具の数）

- ・給水器具等と配管接続の状況がわかる。

⑤塩素濃度測定状況（撮影枚数は1枚）

- ・残留塩素濃度の測定結果が0.1mg/ℓ以上であることがわかる。

⑥配管等施工状況（撮影枚数は個所ごとに適宜）

- ・圧着工法、凍結工法などによる施工状況と補修バンド等による防護状況がわかる。
- ・撤去工事の分水栓止めの施工状況（サドルキャップ止め）がわかる。
- ・変更工事の止水栓止めの施工状況（サドルキャップ止め）がわかる。
- ・既設給水管からの切り離し状況（チーズをストレートになど）がわかる。

⑦分岐作業状況（撮影枚数は適宜）

- ・サドル付分水栓等の水圧テストで指定時間内に水圧の低下がないことがわかる。
- ・穿孔、切粉ドレン、切片有無、密着コア挿入、常圧測定等の一連の作業がわかる。

⑧立ち上り管の防寒対策状況（撮影枚数は1箇所1枚）

- ・配管が防寒対策されていることがわかる。

⑨水圧テスト状況（撮影枚数は適宜）

- ・測定箇所と水圧計の接続状況がわかる。
- ・水圧計の針が判読できる。
- ・時間の経過がわかる。
- ・自記録計による測定の場合はチャート紙（A4用紙に貼付）を添付する。