




# ご自宅の給水管が鉛製 ではないですか??

鉛製給水管中に水道水が長時間滞留した場合、鉛管からの溶出により、水道水の鉛濃度が水質基準を超過するおそれがあります!

特に、平成元年度以前に建築された住宅にお住まいの方は、ご自宅に鉛製給水管が使用されているかを確認してください!

※鉛には蓄積性があり、その摂取量が多い場合、人の健康に対する影響が懸念されます。

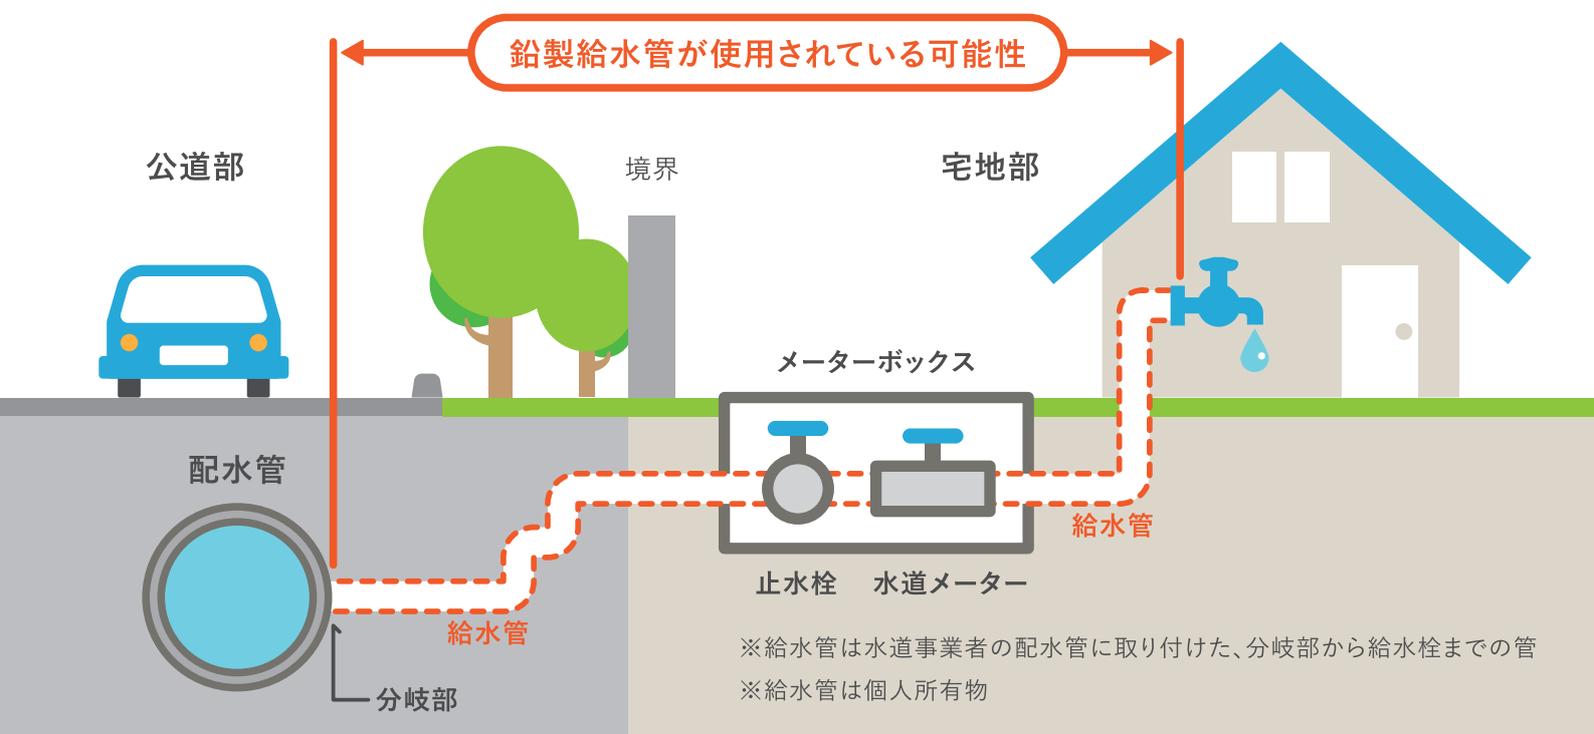

## 鉛製給水管の設置状況

①集合住宅等のパイプスペース内



②一般家屋等のメーターボックス内

